



TABELLA DI NORMALIZZAZIONE DI MATERIALE NON UNIFICATO

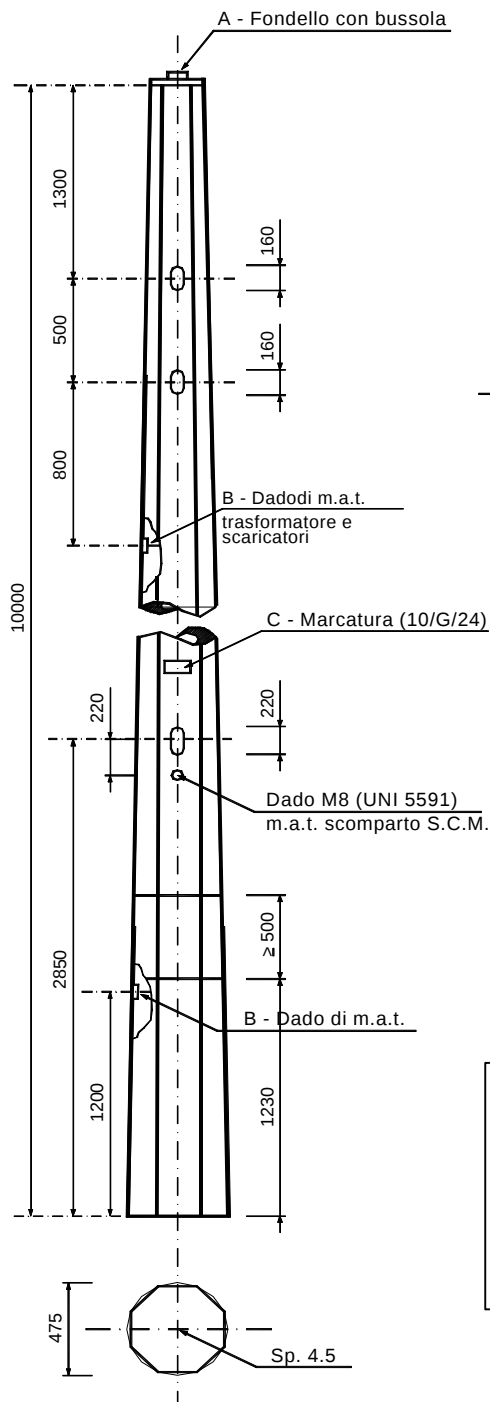

stâlpi.ro
ELECTRO-SOLUTII LA ÎNĂLȚIME!

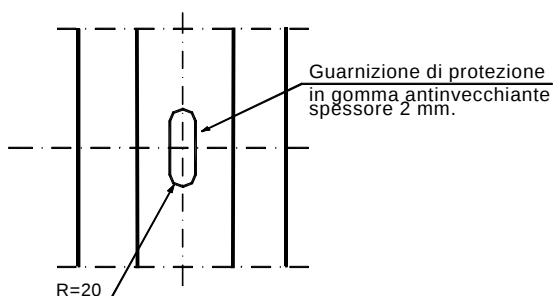

MATRICOLA : 22 80 11

I particolari A-B-C devono essere conformi a quanto prescritto in tabella DS 3010

Previa approvazione dell'Enel, in luogo di pali ottagonali, possono essere forniti pali troncoconici a sezione circolare o poligonale, pali tubolari rastremati, aventi le stesse prestazioni utili nette e le stesse caratteristiche geometriche tali da consentire il corretto montaggio del mensolame.

- 1- Materiale : acciaio zincato a caldo (Norme CEI 7--6) avente le seguenti caratteristiche (D.M. 21 - 3 - 88 n. 28):
 - carico unitario di rottura : $R \geq 510 \text{ N / mm}^2$
 - carico unitario di snervamento : $R_s \geq 355 \text{ N / mm}^2$
 - allungamento percentuale dopo rottura : $A \geq 21 \%$
- 2 - Su ogni palo dovrà essere riportata la sigla del Costruttore, la sigla del palo e l'anno di fabbricazione mediante marcatura
- 3 - Prescrizioni per la costruzione ed il collaudo : DS 3810
- 4 - Prescrizioni per la fornitura : DS 3811
- 5 - L'unità di misura con la quale deve essere espressa la quantità di materiale è il numero di esemplari : n.
- 6 - Tolleranze:

sui diametri d e D : $\pm 3\%$
sulla rettilinearità : 3 %

sulla massa : $\begin{cases} +15\% \\ -10\% \end{cases}$ sulla altezza totale : $\begin{cases} + 50 \text{ mm} \\ 0 \end{cases}$ sullo spessore s : $\begin{cases} -0,26 \text{ mm} \\ +1,1 \text{ mm} \end{cases}$

Descrizione abbreviata:

P	A	L	O		A	C	C		M	T	/	B	T		P	T	P		1	0	/	G	/	2	4						
---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--